


Tablica Administracyjna TA2 (TA8)

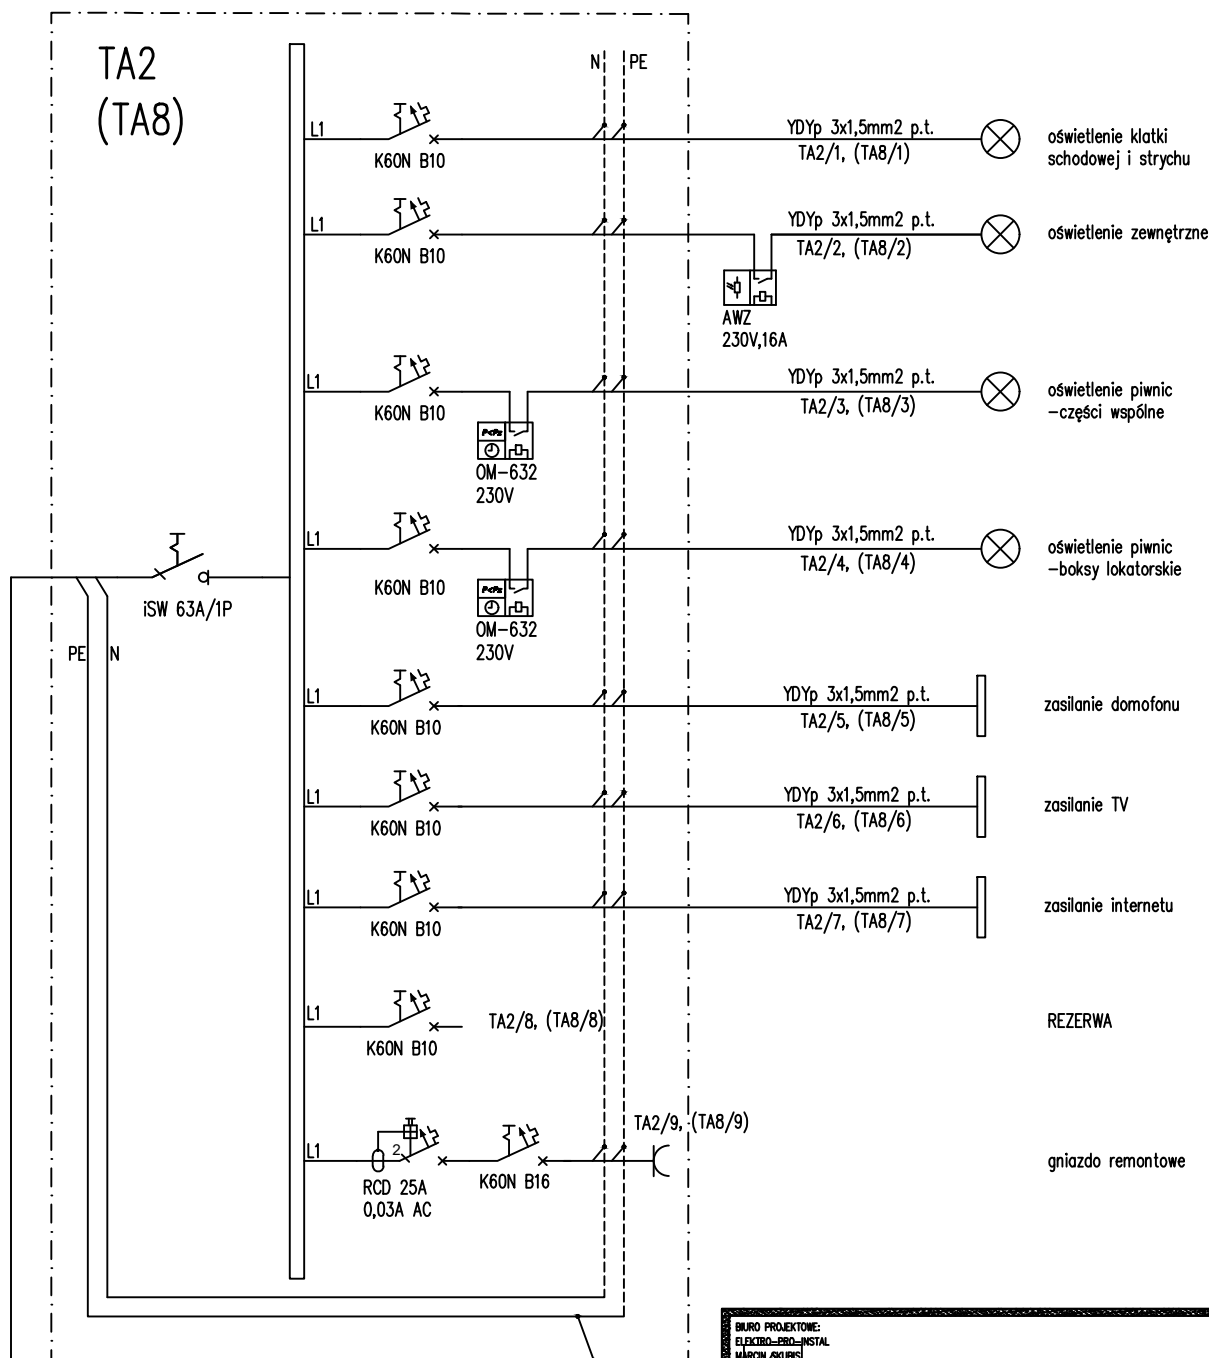

YDYp 3x2,5mm2 w rurze Ø22

zasilanie z TA4 (TA6)

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:
SZYBKIE, SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA W SIECI TN-C-S

BIURO PROJEKTOWE:
ELEKTRO-PRO-INSTAL
MARCIN SKUBIS
OL. 17/04/04 GA 9
31-200 ZABRZEWÓW
NIP: 517-201-10-178
TEL. 860-011-022

ELEKTRO-PRO-INSTAL



PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Marcin Skubis

PODPIS:

NR UPRAWNIENI:

MAP/0062/PW0E/012

NAZWA INWESTYCJI:

Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ciasnej 2-8 w Tychach.

INWESTOR:

Wspólnota Mieszkaniowa Budynku ul. Ciasna 2-8, 43-100 Tychy

TYTUŁ RYSUNKU:

SCHEMAT TABLICY
ADMINISTRACYJNEJ

FAZA:

PW

SKALA:

n/d

DATA:

08-2019

BRANZA:

I-EL

NR RYS.:

E-4

NR ARK.:

2/2