
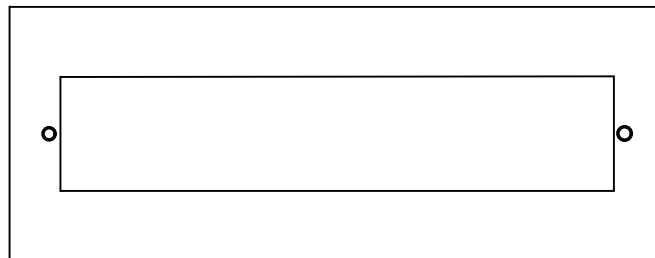
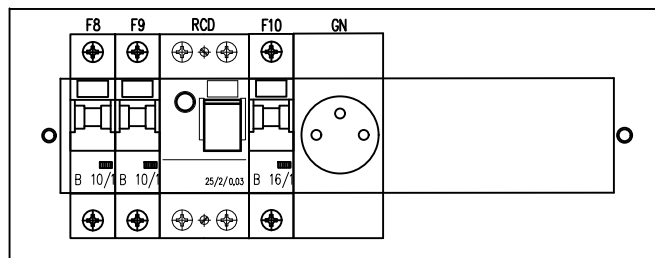


# Tablica Administracyjna TA4, (TA6)

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:  
SZYBKIE, SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE  
ZASILANIA W SIECI TN-C-S

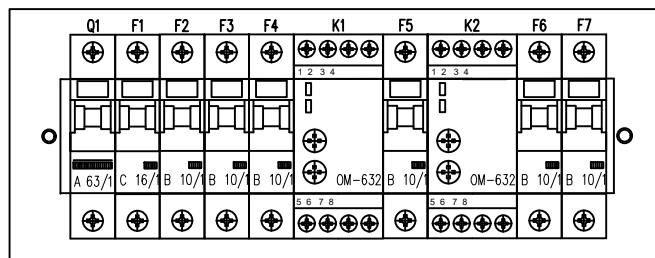

## Legenda:

- Q1 : Wyłącznik Główny, np. iSW 63A/1 prod. SCHNEIDER ELECTRIC
- F1 : Zasilanie Tablicy Administracyjnej TA2 (TA8), np. K60N C 16A/1 prod. SCHNEIDER ELECTRIC
- F2 : Oświetlenie klatki schodowej i strychu, np. K60N B 10A/1 prod. SCHNEIDER ELECTRIC
- F3 : Oświetlenie zewnętrzne, np. K60N B 10A/1 prod. SCHNEIDER ELECTRIC
- F4 : Oświetlenie piwnic-części wspólne, np. K60N B 10A/1 prod. SCHNEIDER ELECTRIC
- K1 : Ogranicznik poboru mocy na obwodzie oświetlenia piwnic, np. OM-632 prod. F&F
- F5 : Oświetlenie piwnic-boksy lokatorskie, np. K60N B 10A/1 prod. SCHNEIDER ELECTRIC
- K2 : Ogranicznik poboru mocy na obwodzie oświetlenia piwnic, np. OM-632 prod. F&F
- F6 : Zasilanie domofonu klatki, np. K60N B 10A/1 prod. SCHNEIDER ELECTRIC
- F7 : Zasilanie TV, np. K60N B 10A/1 prod. SCHNEIDER ELECTRIC
- F8 : Zasilanie urządzeń aktywnych internetu, np. K60N B 10A/1 prod. SCHNEIDER ELECTRIC
- F9 : REZERWA, np. K60N B 10A/1 prod. SCHNEIDER ELECTRIC
- RCD : Wyłącznik różnicowoprądowy, np. IDK 25/2/003 prod. SCHNEIDER ELECTRIC
- F10 : Zabezpieczenie gniazda remontowego, np. K60N B 16A/1 prod. SCHNEIDER ELECTRIC
- Gn : Gniazdo remontowe 230V

## UWAGI:

W przypadku większej ilości obwodów administracyjnych należy zamontować ilość aparatów dostosowaną do ilości istniejących obwodów.

|                                                                                                                                      |  |                                                                                      |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| BIURO PROJEKTOWE:<br>ELEKTRO-PRO-INSTAL<br>MARCIN SKUBIS<br>OS. LUTYŃSKA 9<br>44-200 ZABRZEŃ<br>TEL. 832-20-178<br>TEL. 660-011-022  |  |  |                  |
| PROJEKTOWAŁ:<br>mgr inż. Marcin Skubis                                                                                               |  | PODPIS:                                                                              |                  |
| NR UPRAWNIENIA:<br>MAP/0062/PWOE/012                                                                                                 |  |                                                                                      |                  |
| NAZWA INWESTYCJI:<br>Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ciasnej 2-8 w Tychach. |  |                                                                                      |                  |
| INWESTOR:<br>Wspólnota Mieszkaniowa Budynku ul. Ciasna 2-8, 43-100 Tychy                                                             |  |                                                                                      |                  |
| TYTUŁ RYSUNKU:<br>WIDOK TABLICY ADMINISTRACYJNEJ                                                                                     |  | FAZA:<br>PW                                                                          | SKALA:<br>n/d    |
|                                                                                                                                      |  | BRANŻA:<br>I-EL                                                                      | NR RYS.:<br>E-10 |
|                                                                                                                                      |  | DATA:<br>08-2019                                                                     |                  |
|                                                                                                                                      |  | NR ARK.:<br>1/2                                                                      |                  |