
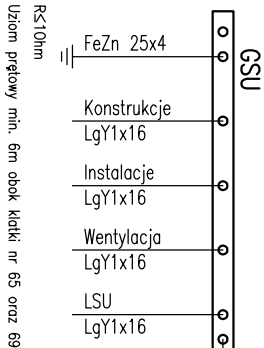
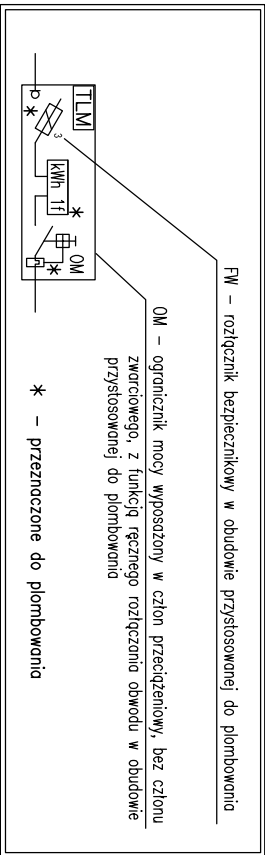
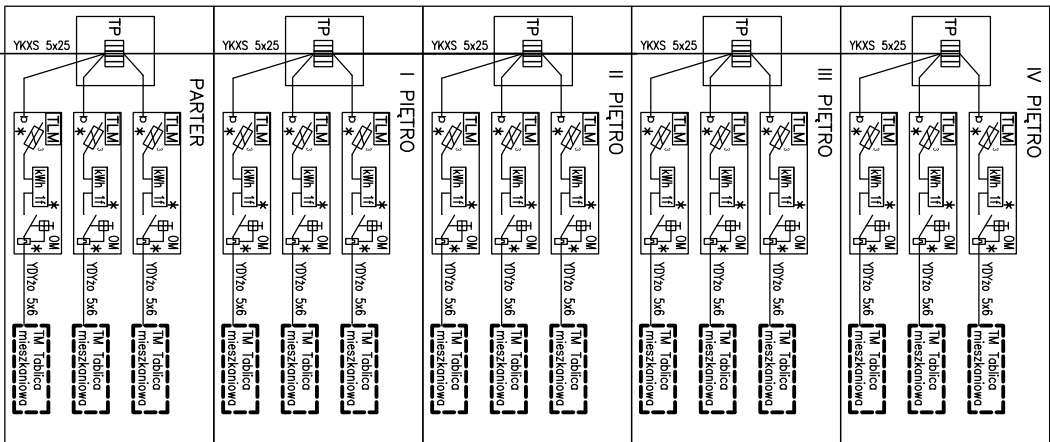
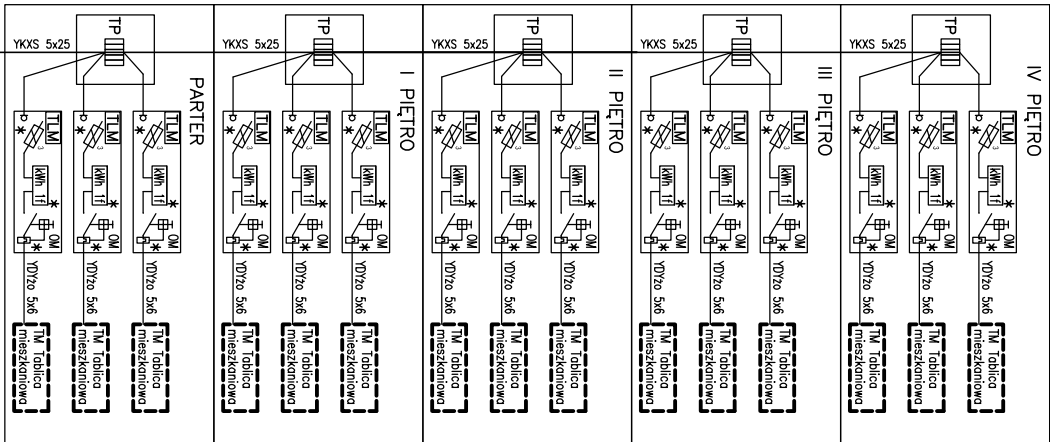
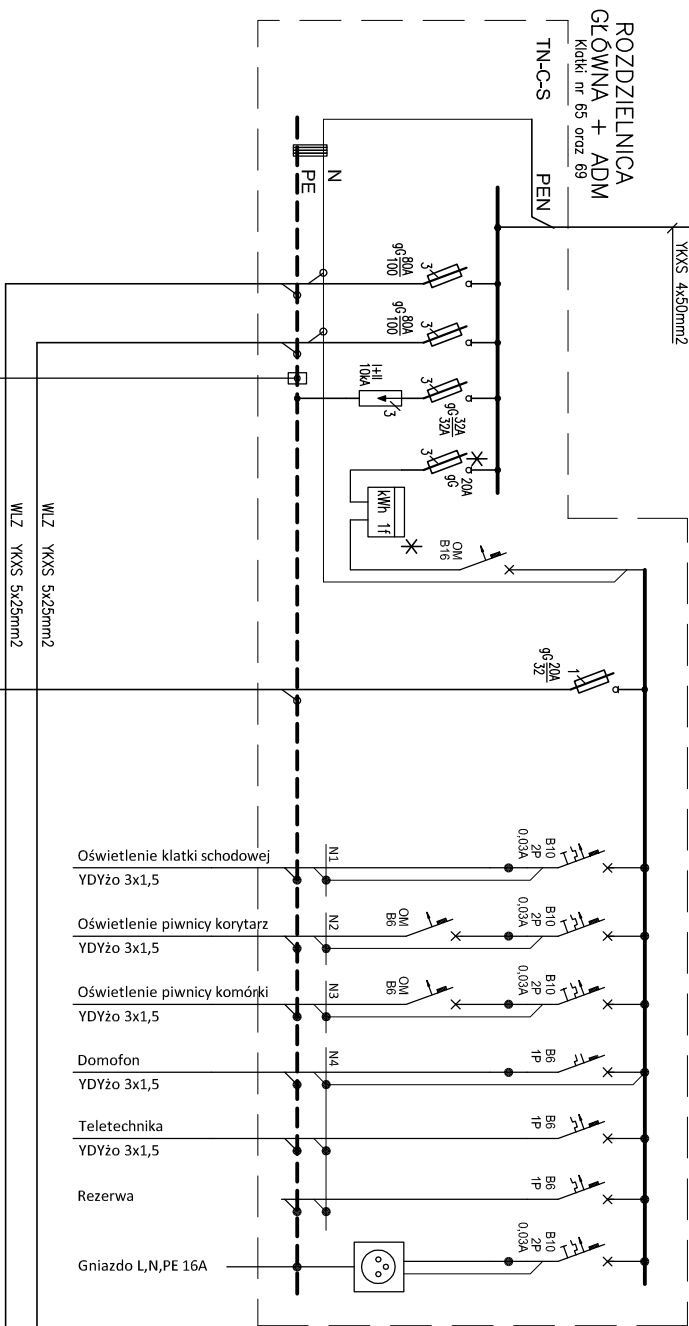


ZŁĄCZE KABLOWE
(strzeżenie)


3N-50Hz/400/230 TN-C

SCHEMAT DOTYCZY KLATEK 63, 65

SCHEMAT DOTYCZY KLATEK 67, 69

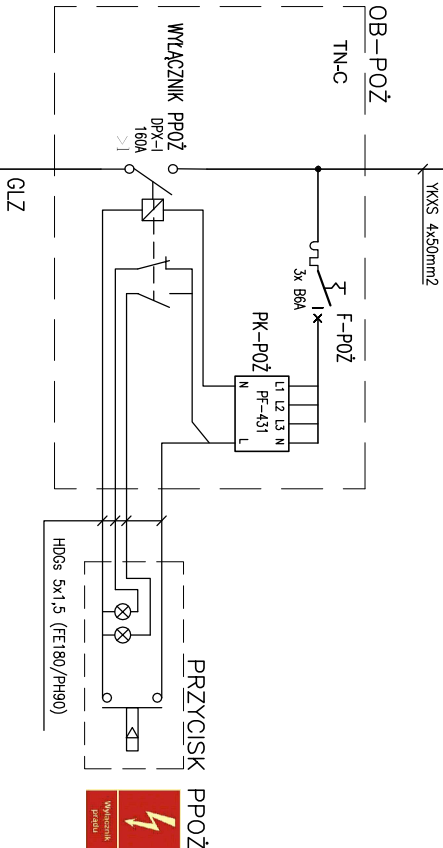

RS10hm
Uziom przewłowy min. 6m obok klatki nr 65 oraz 69

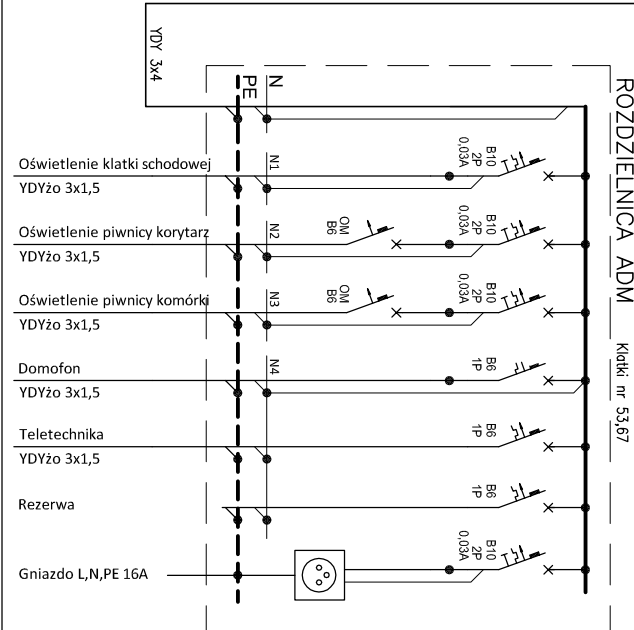

Temat:	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym w Tychach przy ul. Niepodległości 57-75		
Inwestor:	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Tychy, ul.Filaretów 31		
Projektant:	mgr inż. Piotr Adamczyk upr. bud. nr SLK/5484/P00E/14	Podpis:	
Data:	Listopad 2022	Numer rysunku:	E-3
Tytuł rysunku:	Schemat zasilania		